



LEGENDA ELÉTRICA

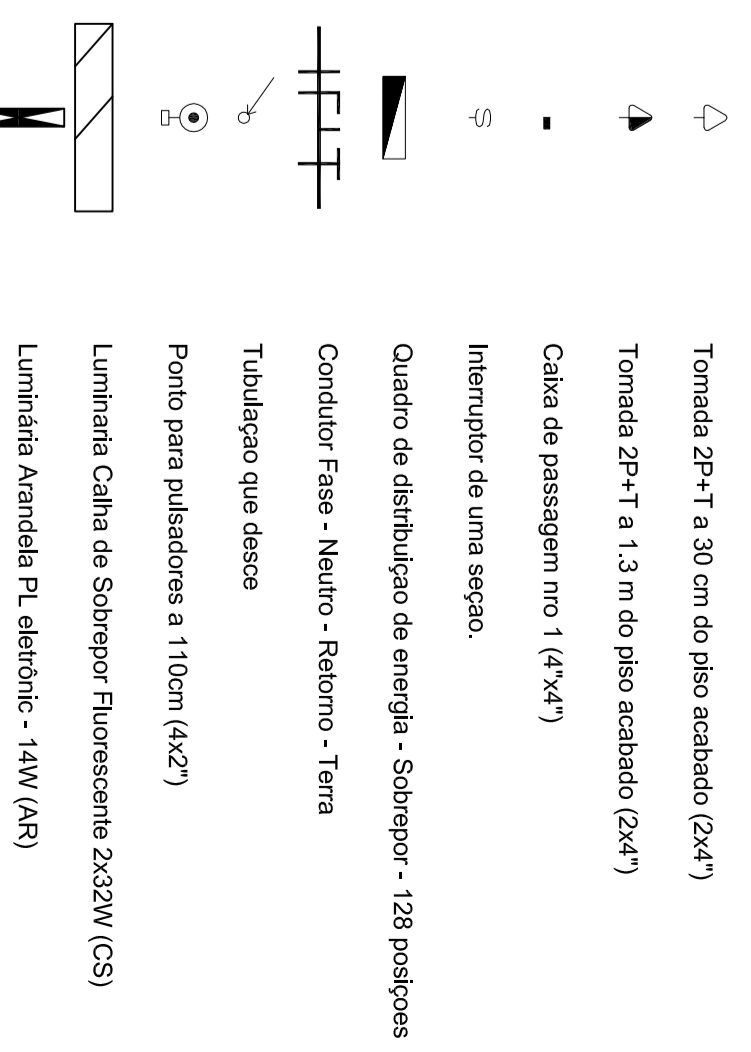

OBSERVAÇÕES:
 - Estruturas não codadas 30mm (*)
 - Vantagem de condução no quadro de cargas
 e diagrama unifilar.
 - Instalação temporária feita pelo pinto

LEGENDA

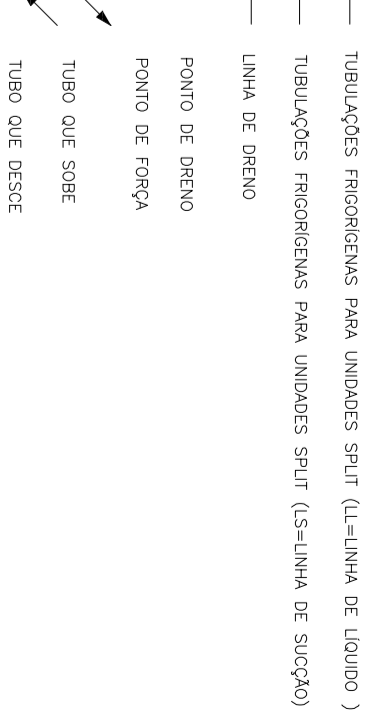


OBSERVAÇÃO:
 Os dimensionamentos das fases de cada quadro
 deverão ser dimensionados de acordo com o
 modelo de dimensionamento apresentado, de
 acordo com o quadro de dimensionamento de
 entre os quadros condicionados e a potência de
 cada quadro.
 (*) - Valor em metros, sem contar o comprimento de
 cada fio.
 (*) - Valor em metros, sem contar o comprimento de
 cada fio.

EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO

Id.	QTD	DESCRIÇÃO	CANALIZAÇÃO	OTIMIZAÇÃO	TIPO	REFERÊNCIA
IC-01	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-02	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-03	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-04	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-05	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-06	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-07	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-08	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-09	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-10	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-11	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-12	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-13	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-14	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-15	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-16	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-17	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-18	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-19	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR
IC-20	01	CONDICIONADOR DE AR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR	CONDICIONADOR

NOTAS

01 - A ser instalado em cada sala.
 02 - A ser instalado em cada sala.
 03 - A ser instalado em cada sala.
 04 - A ser instalado em cada sala.
 05 - A ser instalado em cada sala.
 06 - A ser instalado em cada sala.
 07 - A ser instalado em cada sala.
 08 - A ser instalado em cada sala.
 09 - A ser instalado em cada sala.
 10 - A ser instalado em cada sala.
 11 - A ser instalado em cada sala.
 12 - A ser instalado em cada sala.
 13 - A ser instalado em cada sala.
 14 - A ser instalado em cada sala.
 15 - A ser instalado em cada sala.
 16 - A ser instalado em cada sala.
 17 - A ser instalado em cada sala.
 18 - A ser instalado em cada sala.
 19 - A ser instalado em cada sala.
 20 - A ser instalado em cada sala.

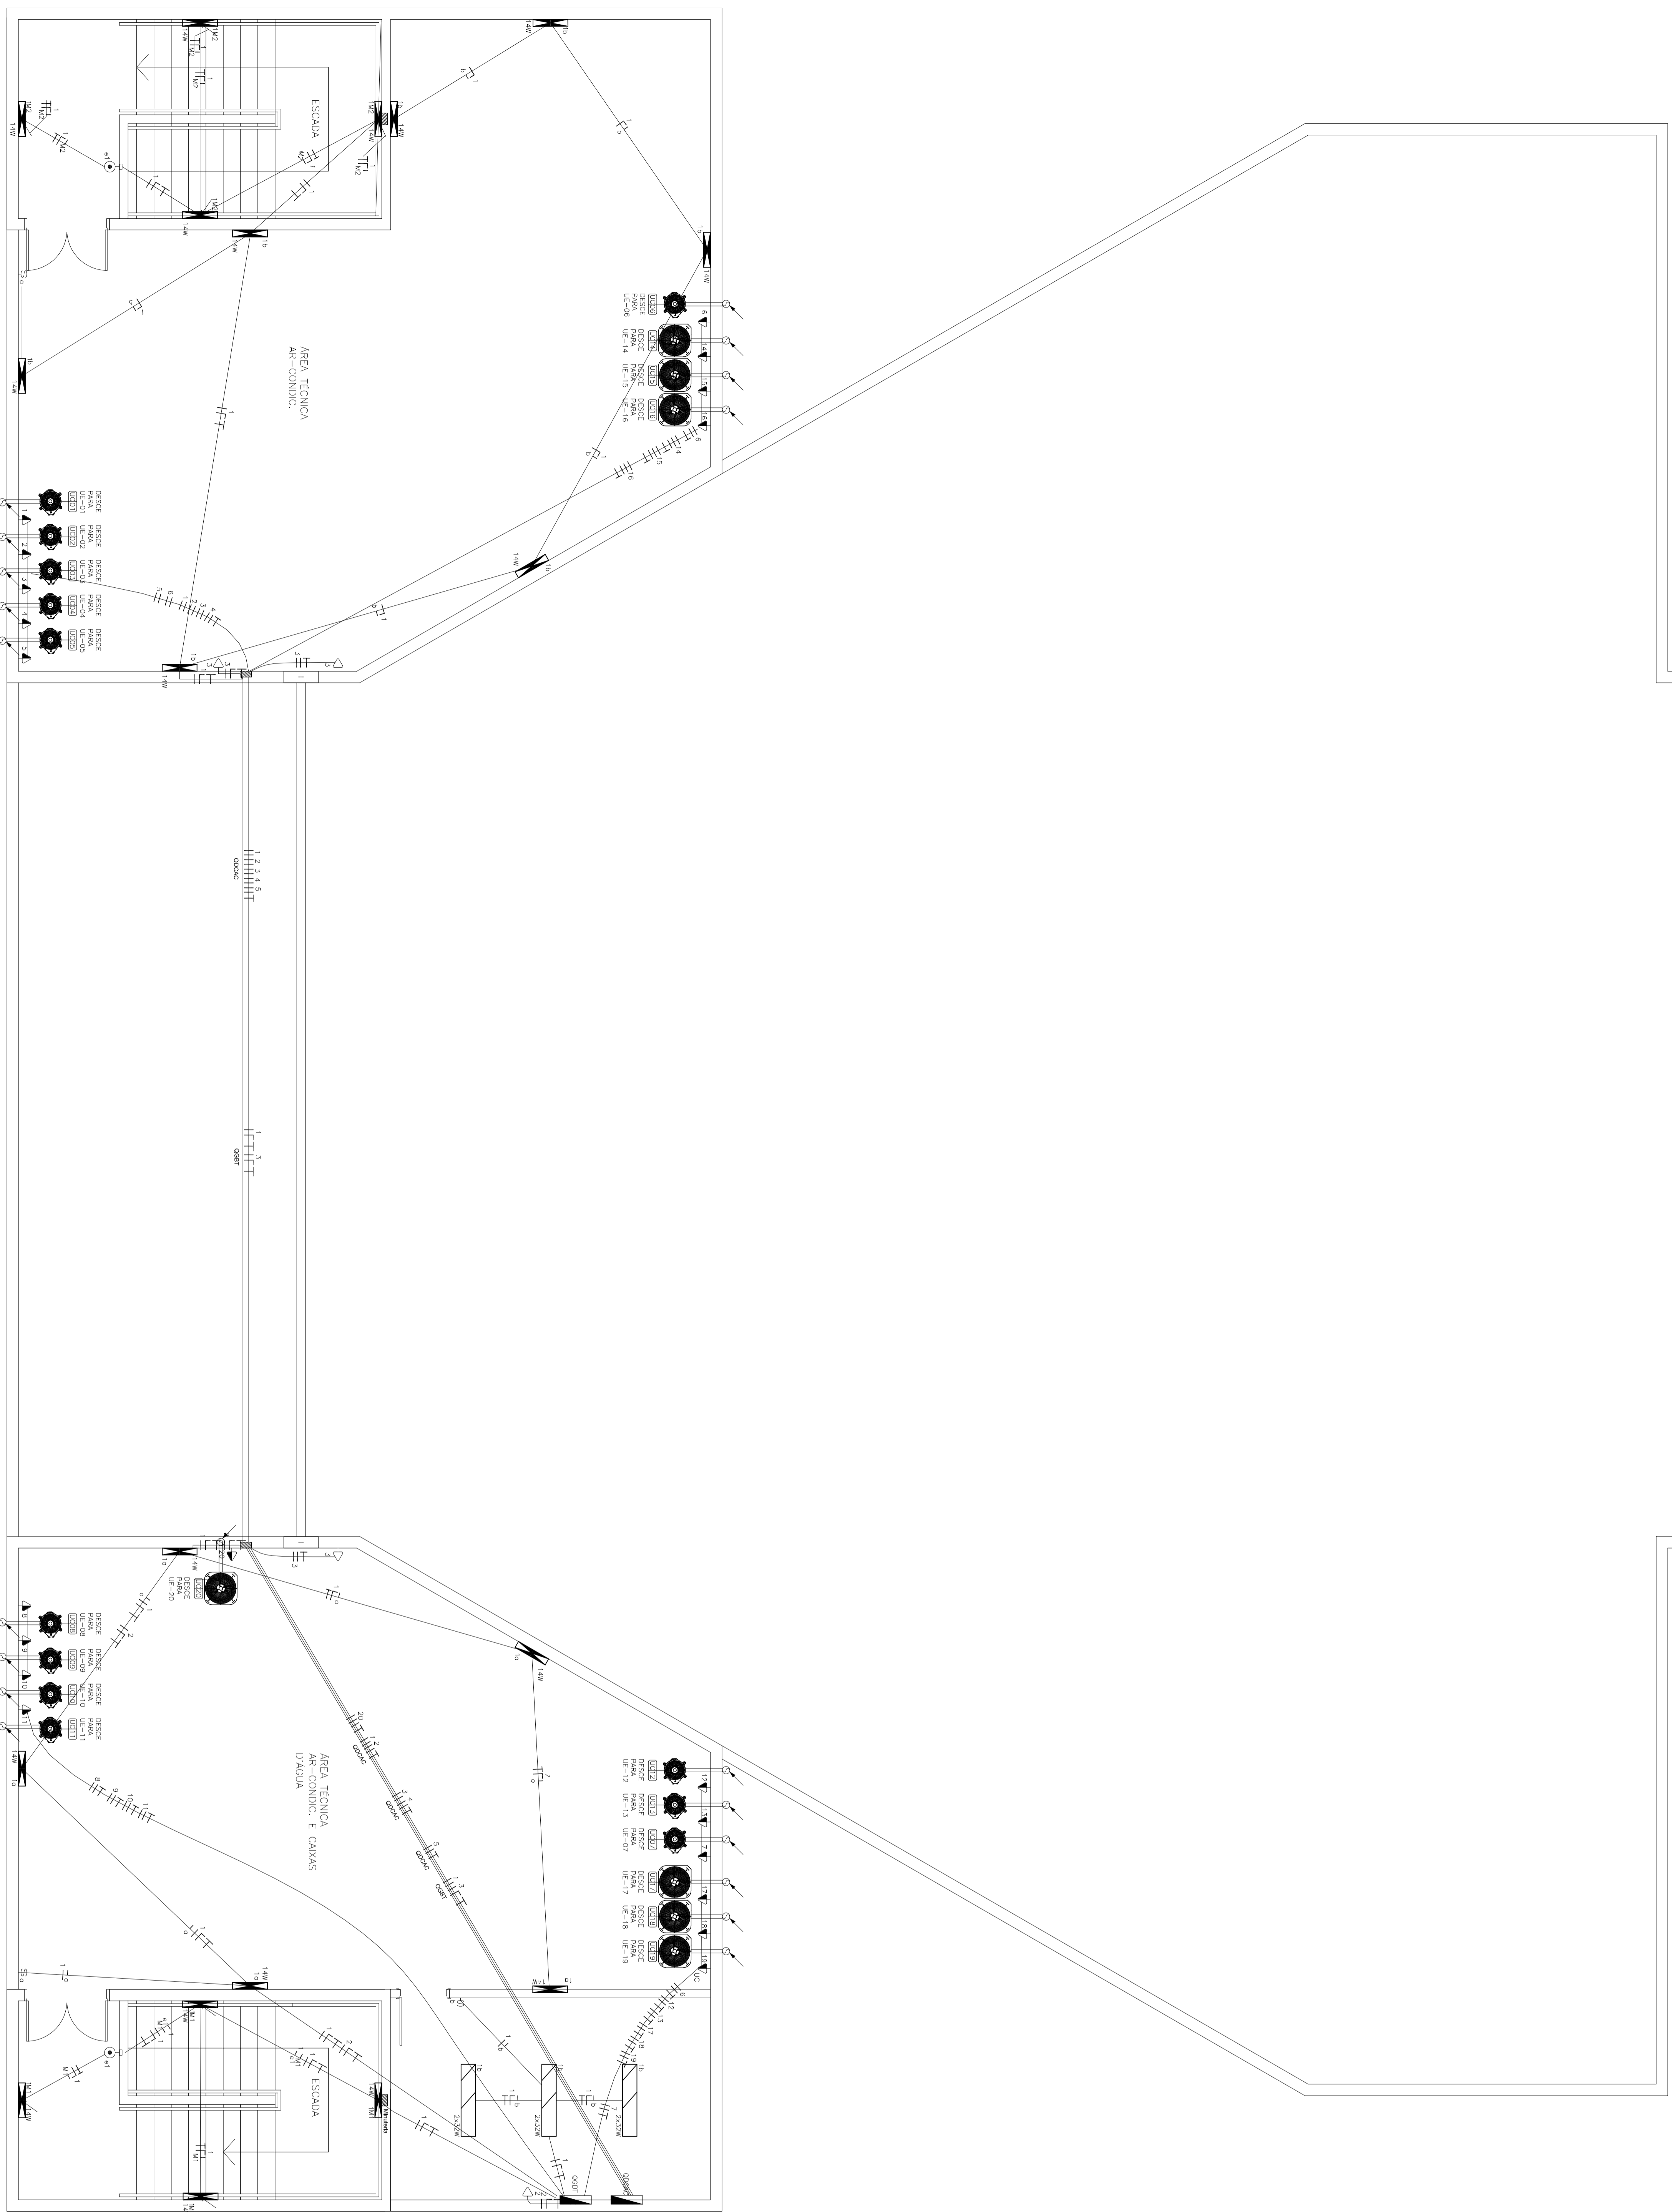

CÂMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL - BOM JESUS DOS FERREIROS

PROJETO EXECUTIVO

ELETRICA/AR CONDICIONADO - LAJE TECNICA

TERRCO 08/14.00

01/10/2015